



Lodret snit

Stikindføring "J" 2  
med omløb skab "M"

Til panel ventiler placeres i hus  
Hvor ledning føres i krybekælder

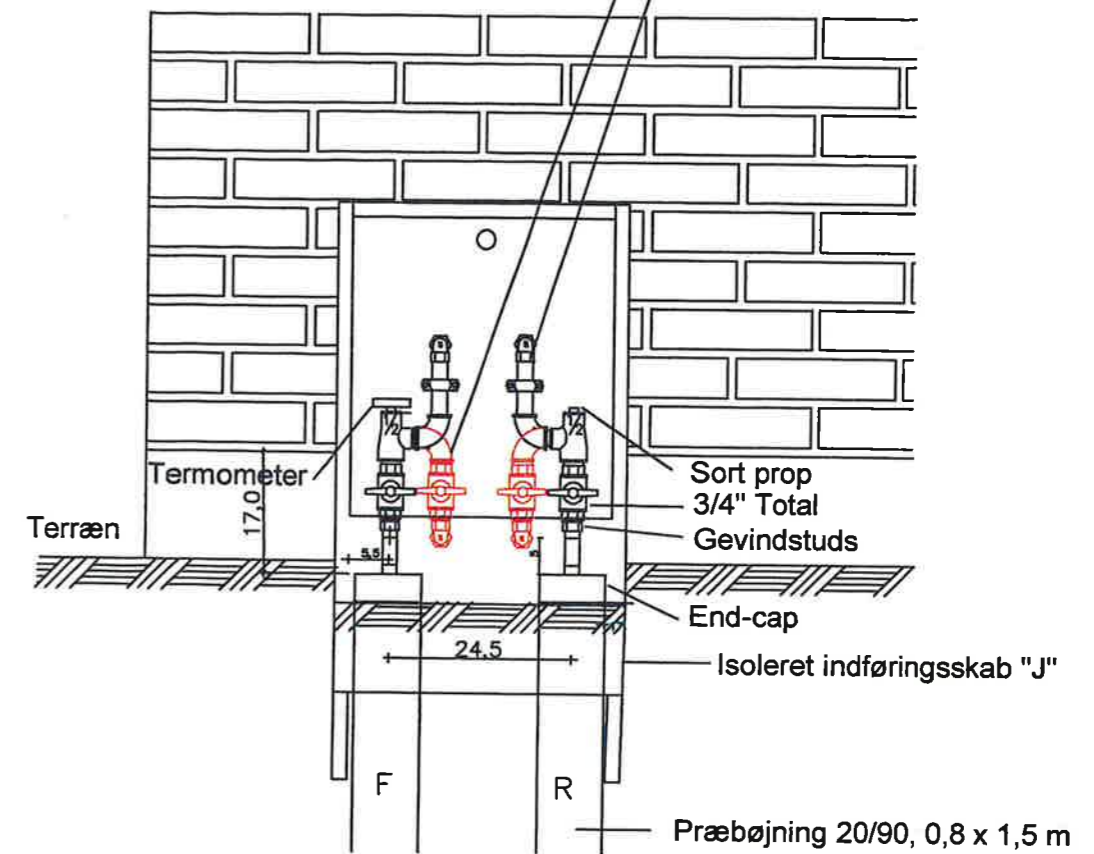

Lodret snit

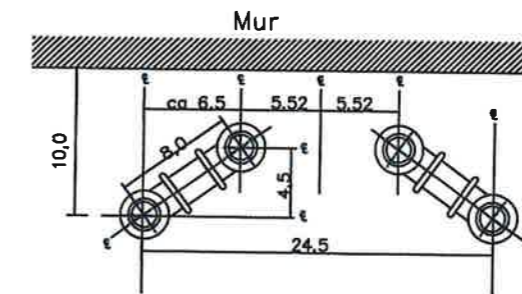

Vandret snit i stikindføring 1 : 5.

3/4" ventiler til stik  
monteres i hus,

**NB!** Centermål mellem prærer samt højde på stik skal overholdes

for evt. senere montering af omløb "M" hvor skab udskiftes.

<b>FJERNVARME FYN</b> 	Målestok	Tegnet
	1:10	11.03.2002
Stikindføring fig. "J" 2 for evt. omløb "M"		<b>240108 C</b>
Rettelse/tilføjelser: Rev. C 07.10.2019		