


MÆNGDEBEGRÆNSER STYREBOX, installation / montering.

Denne manual er til brug ved Kamstrup Multical 801-måler med Belimo HTL-24-3T mængdebegrænsere. Husk altid at kontrollere ventilens omløbsretning (venstre: fuldt åben /højre: fuldt lukket).

Kamstrup PQT flowcontrollerbox / mængdebegrænserstyringsbox

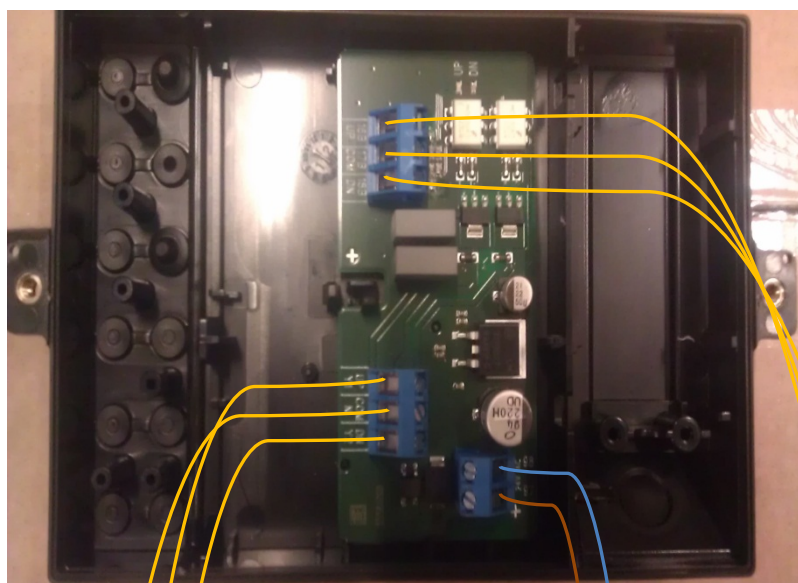



FJERNVARME FYN
Telefon: 6547 3000

Guldstikforbindelse til ekstern antenne

T2 føler for
Returtemp.
Luse 3-7 / 8-4

T1-føler
Fremløbtemp.
Luse 1-5 / 6-2

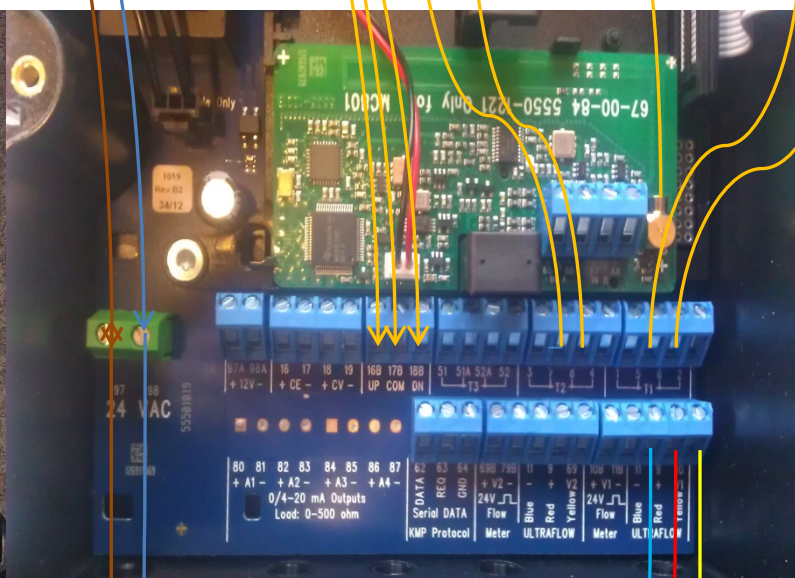

Forsyning af 24 VAC
fra 230/24V-
transformator i tavle

Sort 3-lederledning fra målerens
flowdel. Blue/blå til kl. 11 – Red/rød til
kl. 9 – Yellow/gul til kl. 10.

Belimo HTL-24-3T

Kamstrup Multical 801 fjernvarmemålerdisplay