

Bøsninger ved etage-
adskillelse og murgennemføringer
Min. 75 mm hul for bøsninger til DN20-DN25

Ledning føres til etager

Isolering overalt på stigrør:
DN20-25 = 50 mm

Ledning føres til 1. etage


Kuglehaner - 3/4" Total med
gevindstuds 3/4"-20 mm

Endcap m. hul \varnothing 38 mm

PEH-reduktion 125/90 mm

Færdigt gulv

Placering af bøjninger - 1:10

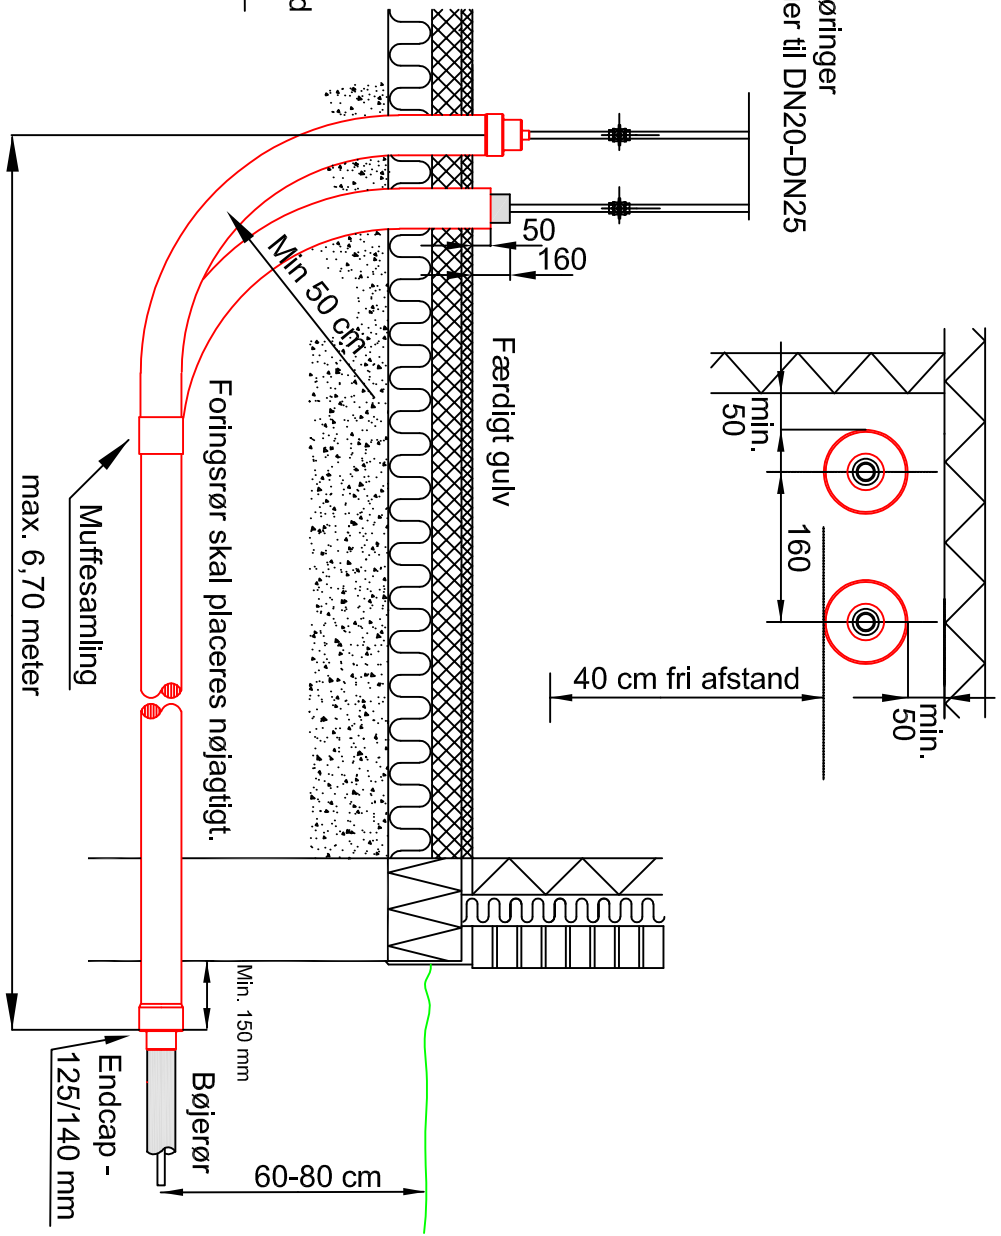

		Målestok	Tegnet
		1:20	20.02.2002
Stikindføring fig. H2 Skrå indføring til etager for 20-28 mm Stålflex bøjerør		240204 B	
Rettelser/tilføjelser: Rev. 27.05.2020			